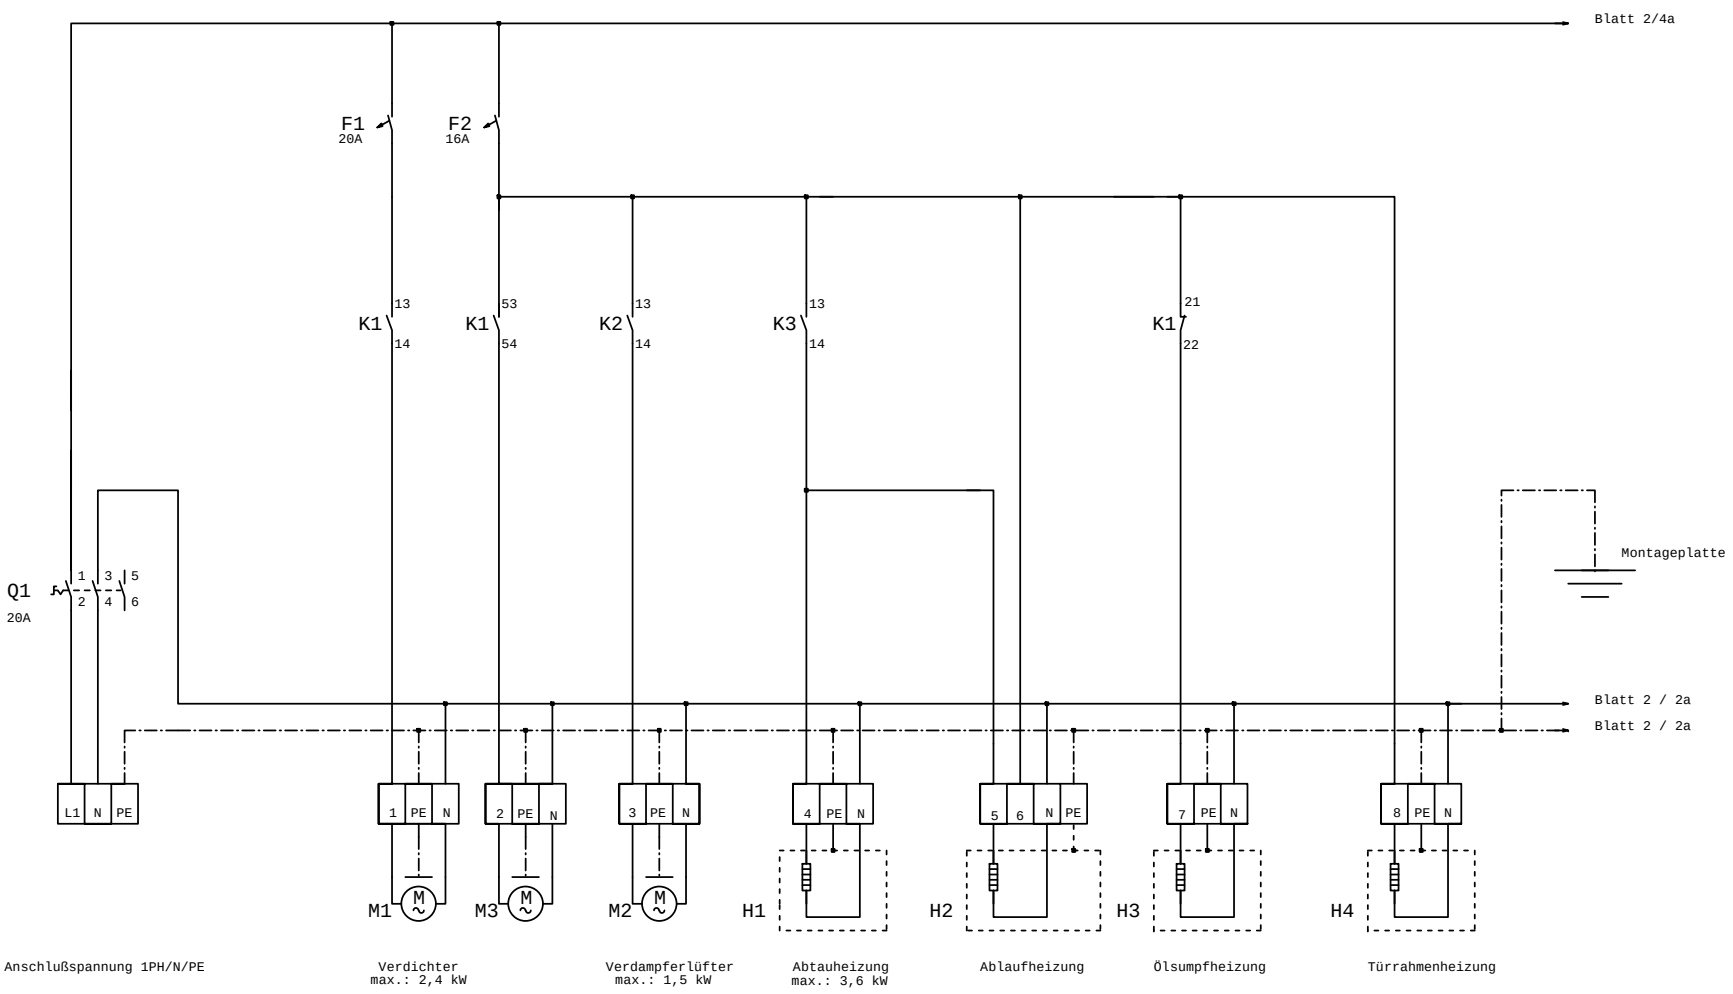

Datum	Name		Seite
Juni 2010	S. Heiss	Cool Italia GmbH Schmidener Weg 13 D - 70736 Fellbach	1 von 2
Hauptstromkreis		Type ECP 230 CX Bestellnr SP1D230CX	Rev : 0610-001

Normalbetrieb (Thermostatisch)

Kabelbrücke zwischen Klemme 17 und 18

Pump-Down Betrieb

Kabelbrücke zwischen Klemme 18 und 19

Externer Sofort-Stop

Kabelbrücke zwischen Klemme 25 und 26 entfernen wenn ein externer Kontakt angeschlossen wird

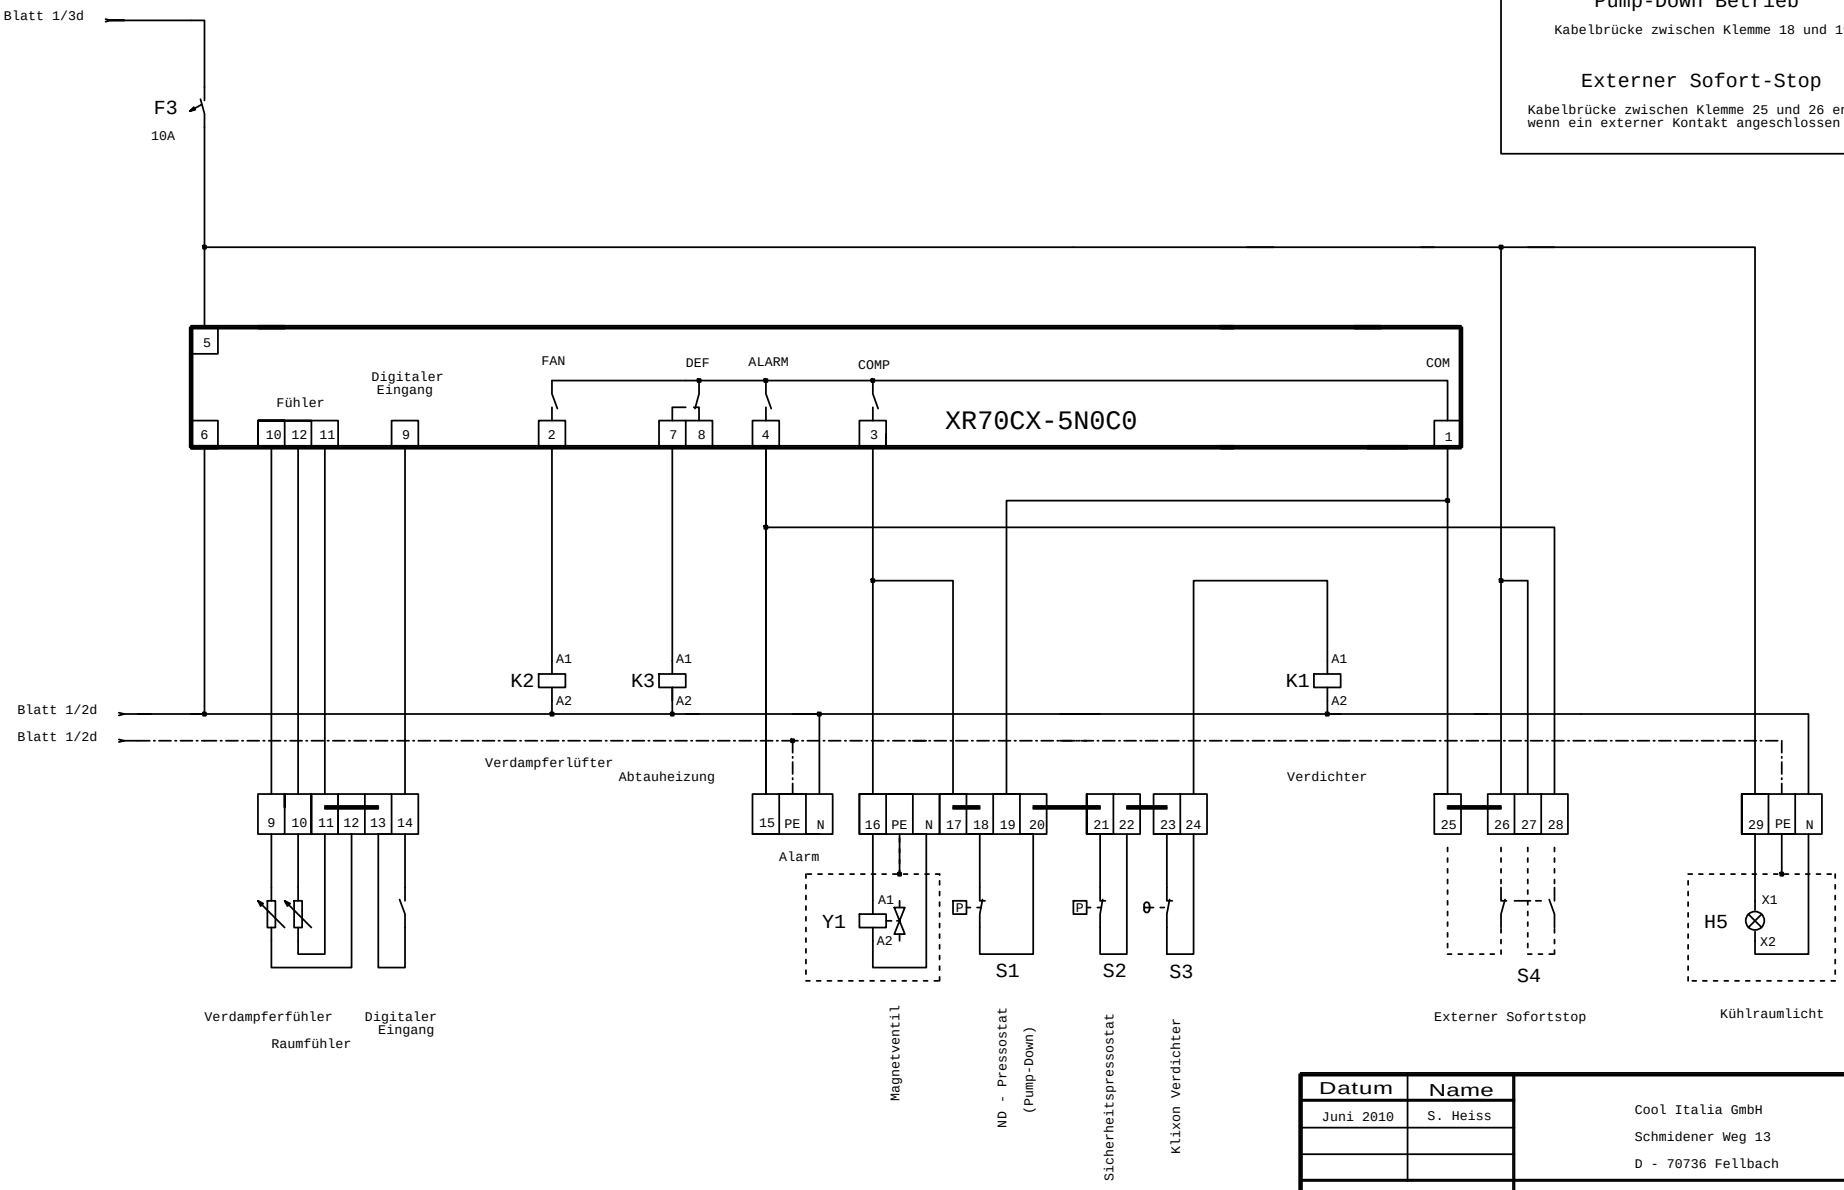

Datum	Name		Seite
Juni 2010	S. Heiss	Cool Italia GmbH Schmidener Weg 13 D - 70736 Fellbach	2 von 2
Steuerstromkreis		Type ECP 230 CX Bestellnr SP3D230CX	Rev : 0610-001